


Vulgroep DUCO UKAM DN 15



Teste

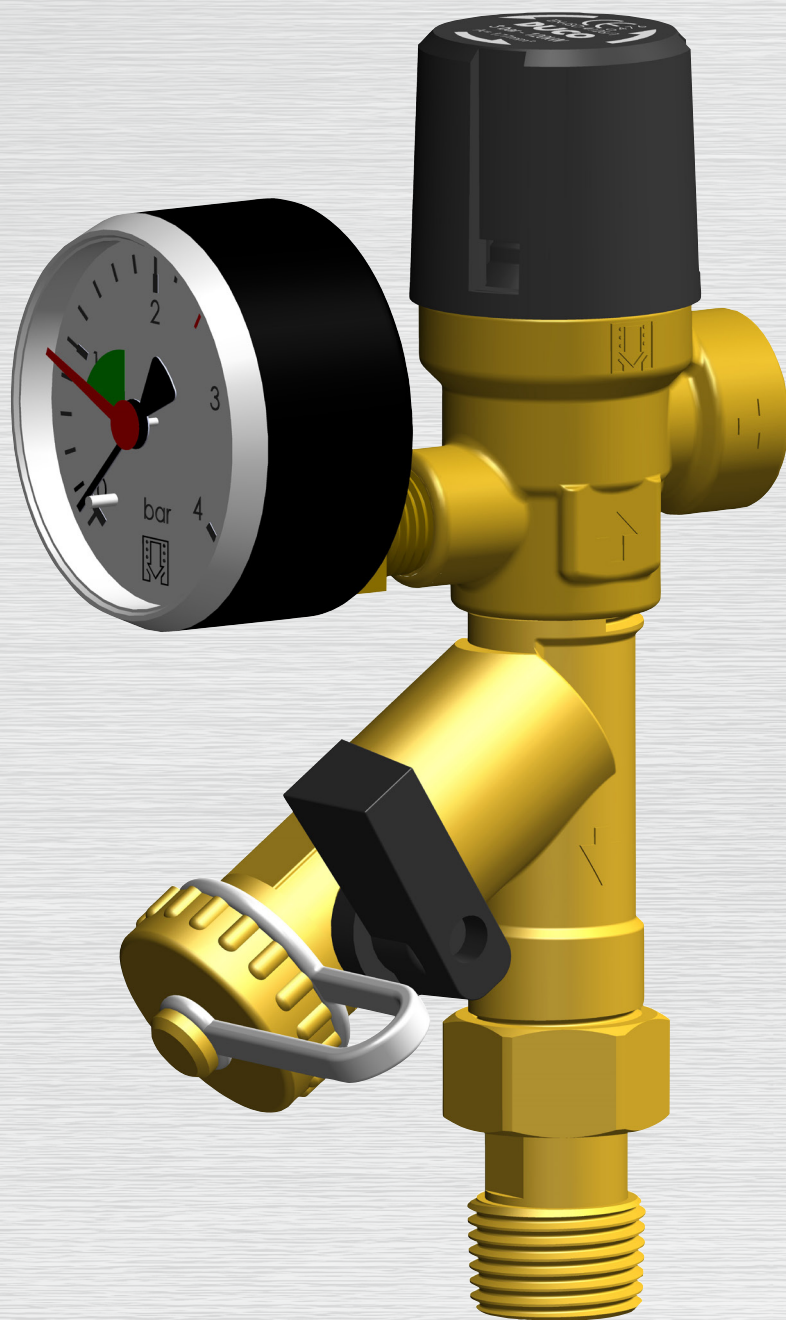



DUCO vulgroep UKAM DN 15

Indien de druk in een verwarmingsinstallatie te laag is geworden zal er water bijgevuld moeten worden. Dit kan met behulp van een watervulslang. Om deze watervulslang op de installatie te kunnen aansluiten zal er gebruik gemaakt moeten worden van een vulgroep.

Afhankelijk van de situatie zal deze vulgroep al dan niet voorzien moeten zijn van een manometer en/of veiligheidsventiel.

De UKAM vulveiligheidsgroep is een combinatie van het DUCO veiligheidsventiel 3 bar, gemonteerde manometer 4 bar en gemonteerde vul- en aftapkraan (kogelkraan).

Met behulp van het 1/2" staartstuk kunt u de vulveiligheidsgroep in elke gewenste stand monteren.

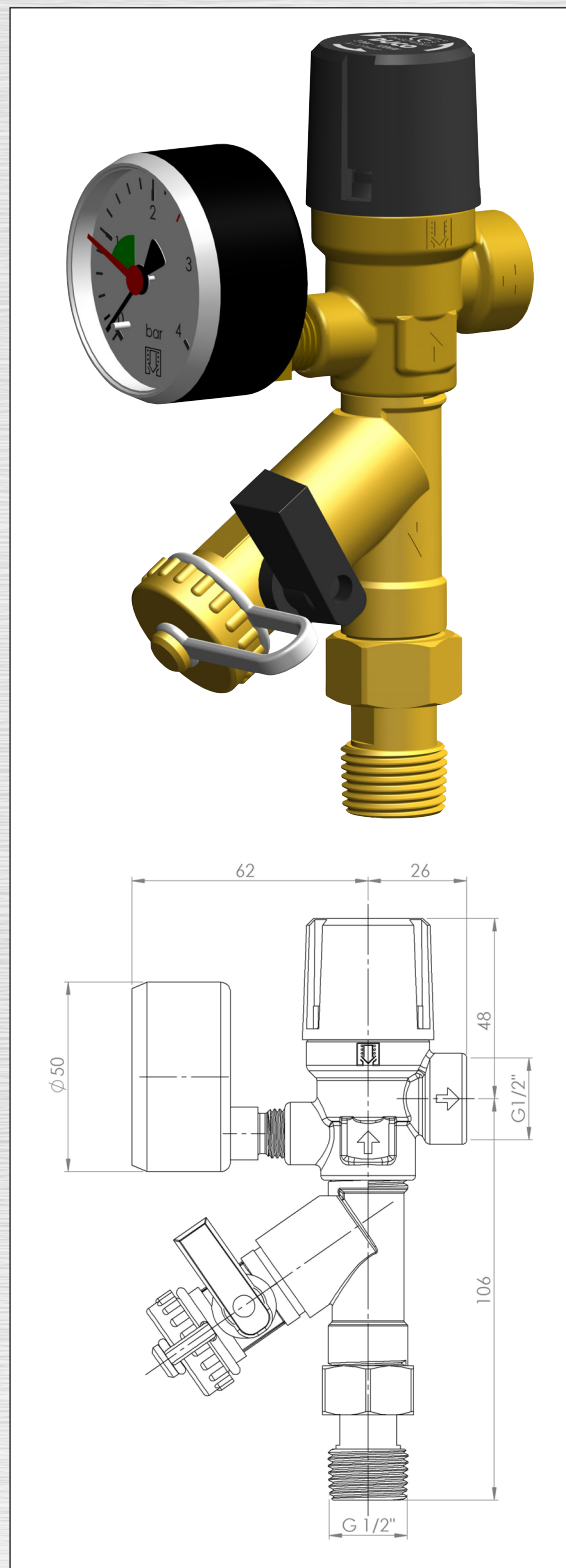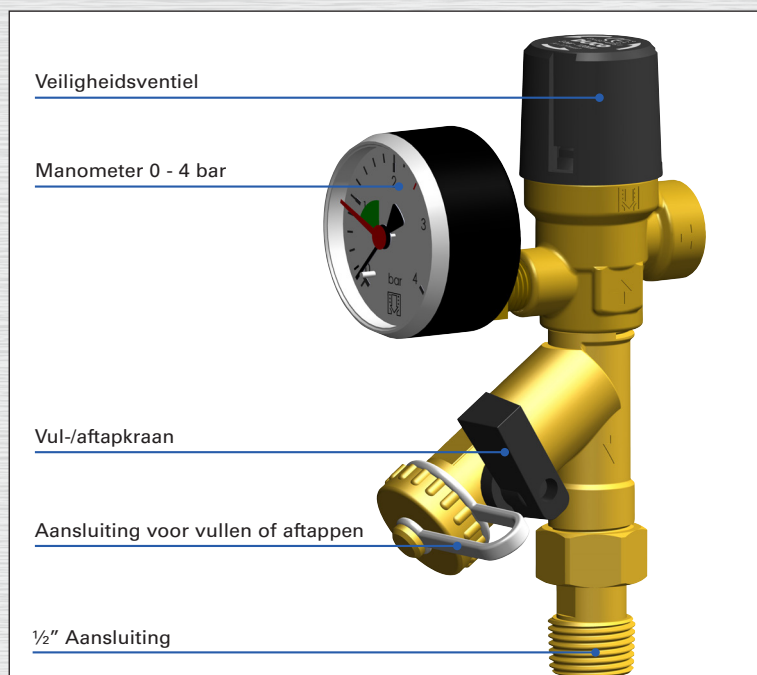

Vulgroep DUCO UKAM DN 15

Artikel nummer	Insteldruk bar	Capaciteit kW
1500-0-40-12	3	120

